


Emergencias

Parque Eólico Boquerón:

1. [Teléfonos de emergencia](#)
2. [Puntos de reunión y encuentro](#)
3. [Coordenadas Geográficas](#)
4. [Centros médicos](#)
5. [Centro de control](#)
6. [Aerogenerador](#)

ORGANIGRAMA DE EMERGENCIA	
PERSONAL	Teléfono
Jefe de emergencia EDPR	689 240 279
Suplente jefe de emergencia EDPR	674 740 325 608 440 474
Despacho EDPR (Exclusivo emergencias)	985 227 458
Director plan de autoprotección	667 746 060
TELÉFONOS DE AYUDA EXTERIOR	
Centro de atención de llamadas de urgencias	112
HOSPITALES Y CENTROS ASISTENCIALES	
Centro de salud en Borja	976 867 259
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa	976 765 700

02. Punto de reunión y recepción

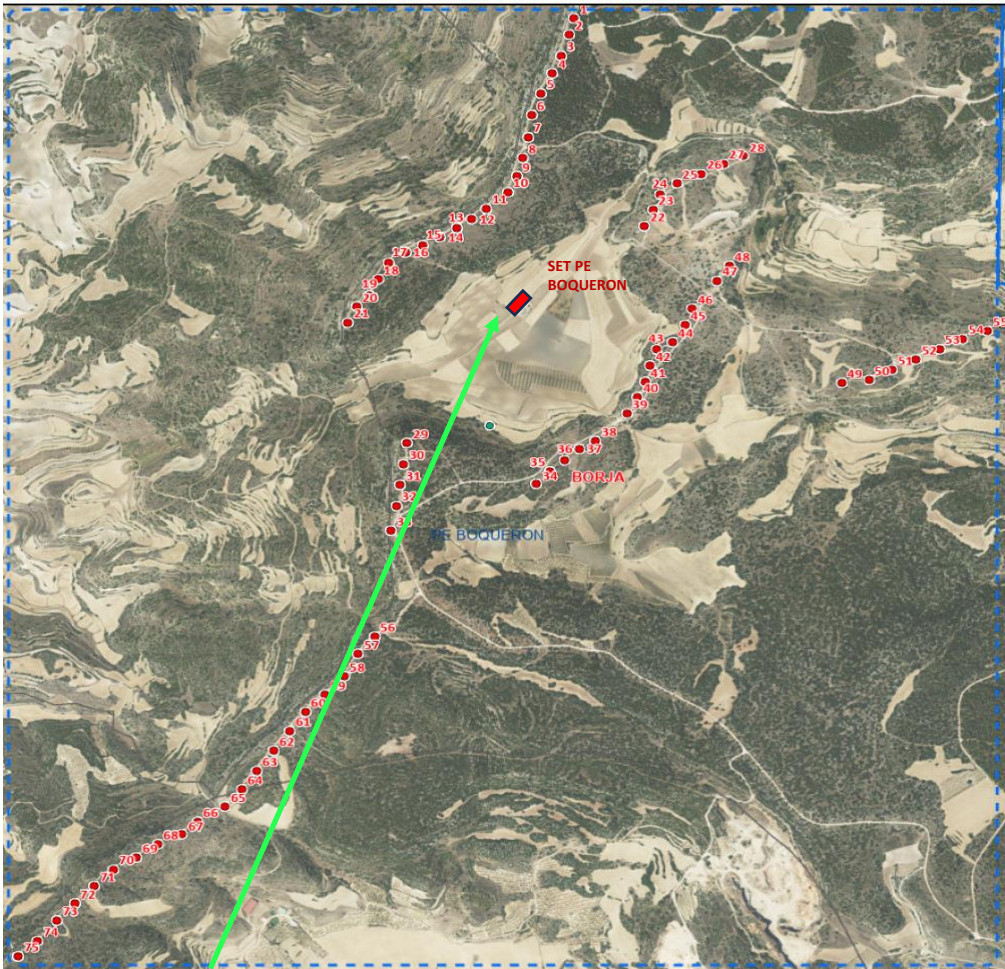

Punto de Reunión:

Enfrente de la SET y el punto limpio

41° 52' 17" N

1° 36' 53" O

Nota: Definir otro punto de encuentro si los trabajos se desarrollan lejos de la SET



SET de PE Boquerón

Punto de Recepción de las ayudas externas:

En la carretera CV 846 (Borja - El Busto)
dirección al Balcón del Busto, entre los aeró-
metros 46 y 47

41° 52' 19" N

1° 36' 22" O



COORDENADAS DEL PARQUE		
	GEOGRÁFICAS	
	Latitud (N)	Longitud (O)
SET	41º 52' 17"	1º 36' 53"
Punto de reunión	41º 52' 17"	1º 36' 53"
Punto de recepción ayudas externas	41º 52' 19"	1º 36' 22"
Torre meteorológica E007	41º 52' 31"	1º 36' 57"
Torre meteorológica E008	41º 51' 0,1"	1º 37' 58"

03. Coordenadas del parque

COORDENADAS WTG		
WTG	GEOGRÁFICAS	
	Latitud (N)	Longitud (O)
AE 1	41° 52' 56,8"	1° 36' 44,3"
AE 2	41° 52' 54,5"	1° 36' 45,4"
AE 3	41° 52' 51,55"	1° 36' 46,06"
AE 4	41° 52' 49,2"	1° 36' 48,2"
AE 5	41° 52' 46,3"	1° 36' 49,9"
AE 6	41° 52' 43,2"	1° 36' 51,4"
AE 7	41° 52' 40,3"	1° 36' 52,1"
AE 8	41° 52' 37,6"	1° 36' 53,2"
AE 9	41° 52' 34,9"	1° 36' 54,2"
AE 10	41° 52' 32,81"	1° 36' 55,99"
AE 11	41° 52' 30,55"	1° 36' 59,43"
AE 12	41° 52' 29,08"	1° 37' 01,7"
AE 13	41° 52' 27,9"	1° 37' 04,4"
AE 14	41° 52' 26,58"	1° 37' 06,9"
AE 15	41° 52' 25,51"	1° 37' 09,6"
AE 16	41° 52' 24,51"	1° 37' 12,7"

COORDENADAS WTG		
WTG	GEOGRÁFICAS	
	Latitud (N)	Longitud (O)
AE 17	41° 52' 23,12"	1° 37' 15,58"
AE 18	41° 52' 20,77"	1° 37' 17,44"
AE 19	41° 52' 18,65"	1° 37' 18,85"
AE 20	41° 52' 17,2"	1° 37' 20,6"
AE 21	41° 52' 14,83"	1° 37' 22,1"
AE 22	41° 52' 28,0"	1° 36' 34,28"
AE 23	41° 52' 30,37"	1° 36' 32,88"
AE 24	41° 52' 32,43"	1° 36' 31,72"
AE 25	41° 52' 34"	1° 36' 28,20"
AE 26	41° 52' 35,30"	1° 36' 24,2"
AE 27	41° 52' 36,73"	1° 36' 20,23"
AE 28	41° 52' 37,73"	1° 36' 16,88"
AE 29	41° 51' 58,21"	1° 37' 12,57"
AE 30	41° 51' 55,36 "	1° 37' 12,15"
AE 31	41° 51' 52,49"	1° 37' 13,75"
AE 32	41° 51' 49,64"	1° 37' 14,39"

COORDENADAS WTG		
WTG	GEOGRÁFICAS	
	Latitud (N)	Longitud (O)
AE 33	41° 51' 46,16"	1° 37' 15,25"
AE 34	41° 51' 52,9"	1° 36' 51"
AE 35	41° 51' 54,5"	1° 36' 48,1"
AE 36	41° 51' 56,2"	1° 36' 46,48"
AE 37	41° 51' 57,47"	1° 36' 43,5"
AE 38	41° 51' 58,8"	1° 36' 40,9"
AE 39	41° 52' 02,35"	1° 36' 35,24"
AE 40	41° 52' 04,3"	1° 36' 33,5"
AE 41	41° 52' 06,61"	1° 36' 32,6"
AE 42	41° 52' 08,61"	1° 36' 31,19"
AE 43	41° 52' 11,0"	1° 36' 30,7"
AE 44	41° 52' 11,8"	1° 36' 28,0"
AE 45	41° 52' 14,14"	1° 36' 26,65"
AE 46	41° 52' 16,50"	1° 36' 24,56"
AE 47	41° 52' 20,5"	1° 36' 20,5"
AE 48	41° 52' 22,62"	1° 36' 18,6"

03. Coordenadas del parque




COORDENADAS WTG		
WTG	GEOGRÁFICAS	
	Latitud (N)	Longitud (O)
AE 49	41° 52' 6,4"	1° 35' 59,9"
AE 50	41° 52' 7,1"	1° 35' 55,5"
AE 51	41° 52' 08,5"	1° 35' 51,5"
AE 52	41° 52' 10,1"	1° 35' 47,7"
AE 53	41° 52' 11,5"	1° 35' 43,9"
AE 54	41° 52' 12,8"	1° 35' 39,9"
AE 55	41° 52' 14"	1° 35' 35,8"
AE 56	41° 51' 31,4"	1° 37' 17,7"
AE 57	41° 51' 29,4"	1° 37' 20"
AE 58	41° 51' 26,3"	1° 37' 22,6"
AE 59	41° 51' 23,8"	1° 37' 25,4"
AE 60	41° 51' 21,4"	1° 37' 28,8"
AE 61	41° 51' 18,8"	1° 37' 31,4"
AE 62	41° 51' 16,3"	1° 37' 34"
AE 63	41° 51' 13,3"	1° 37' 36,9"
AE 64	41° 51' 10,8"	1° 37' 39,4"

COORDENADAS WTG		
WTG	GEOGRÁFICAS	
	Latitud (N)	Longitud (O)
AE 65	41° 51' 08,4"	1° 37' 42,1"
AE 66	41° 51' 06"	1° 37' 46,9"
AE 67	41° 51' 04,4"	1° 37' 49,7"
AE 68	41° 51' 02,9"	1° 37' 53,6"
AE 69	41° 51' 1,4"	1° 37' 56,8"
AE 70	41° 50' 59,5"	1° 38' 01"
AE 71	41° 50' 57,1"	1° 38' 04,3"
AE 72	41° 50' 54,8"	1° 38' 07,1"
AE 73	41° 50' 52,3"	1° 38' 09,9"
AE 74	41° 50' 49,8"	1° 38' 13,6"
AE 75	41° 50' 47,7"	1° 38' 16,5"

Centro hospitalario




Hospital Clínico universitario Lozano Blesa(H),
c/ San Juan Bosco N.º 15, 50009 – Zaragoza.

976 765 700

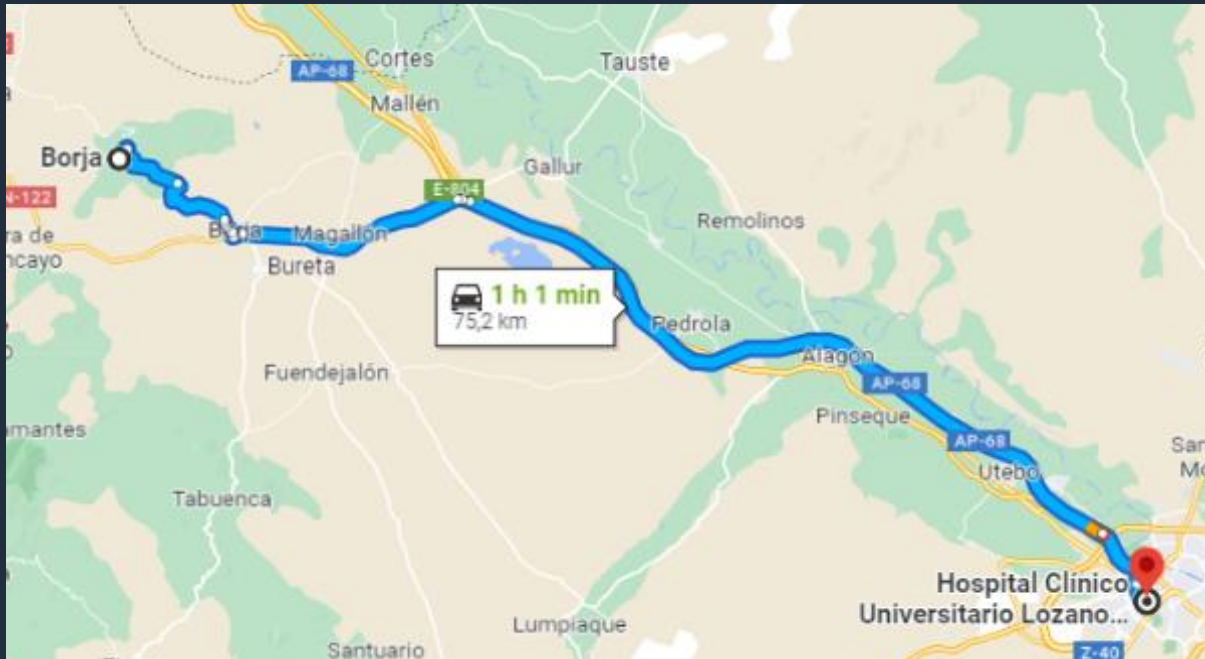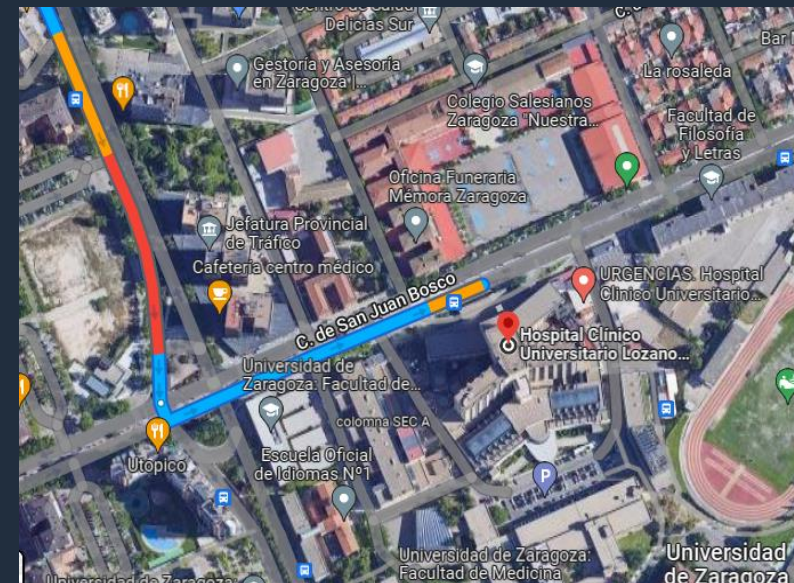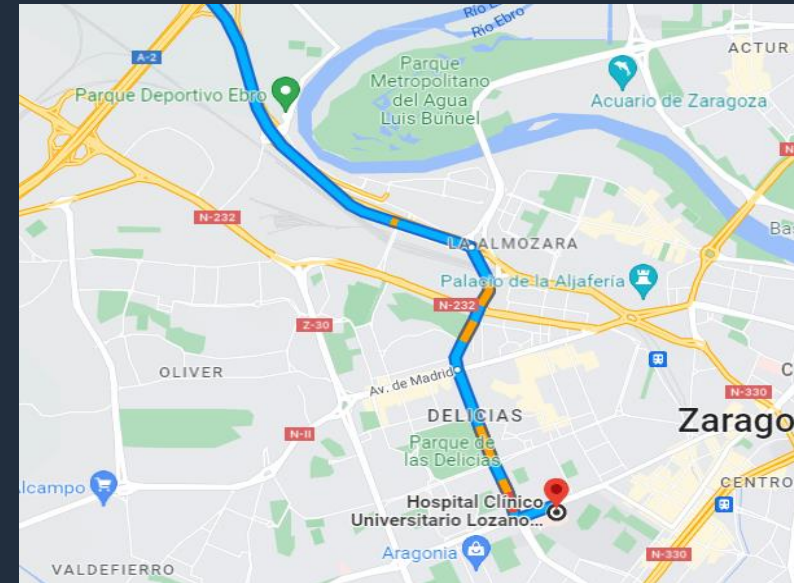

Centro Atención Primaria

C/ Barbalanca, s/n – 50540, Borja. [976 867 259](tel:976867259)

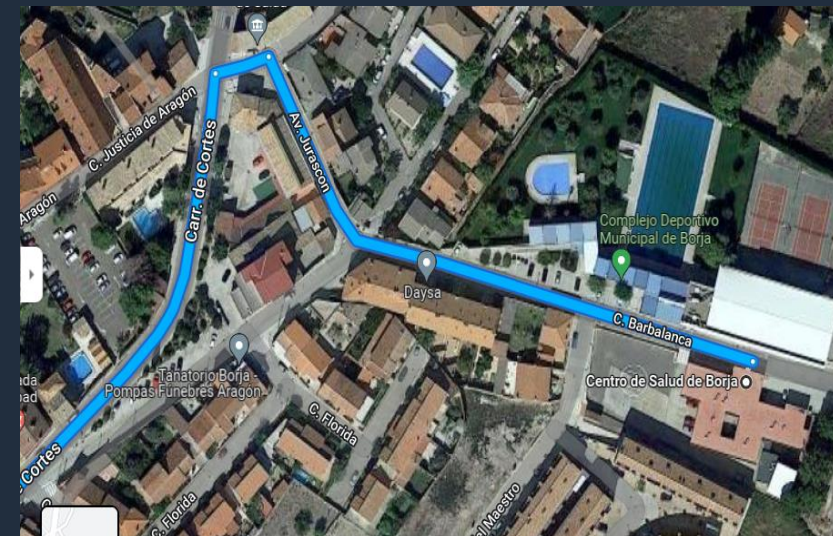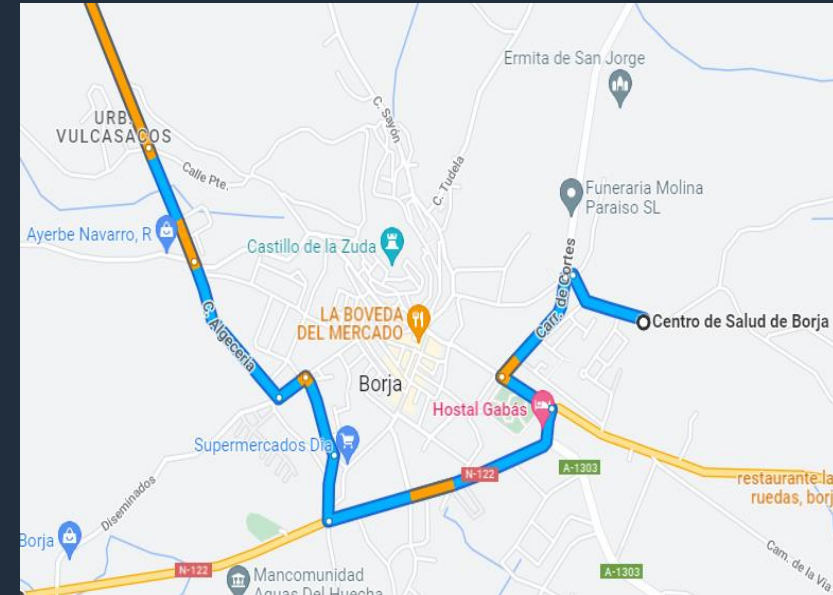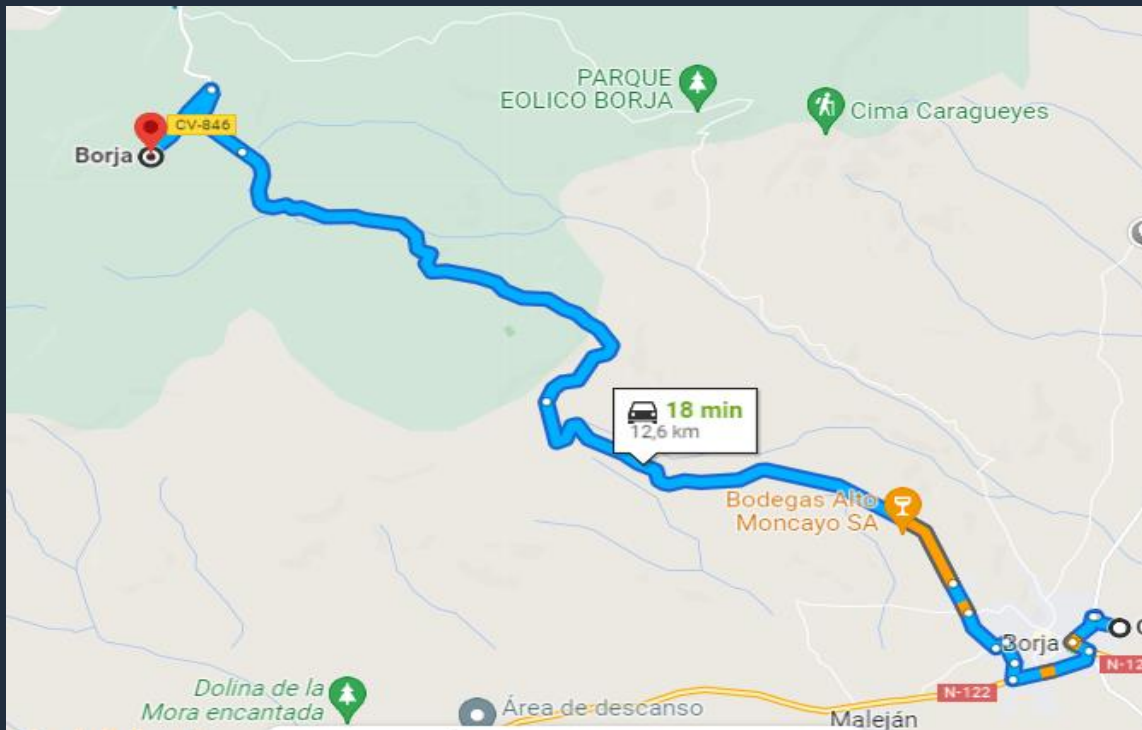


Dirección: Parque Eólico Boquerón, c/ Diseminados s/n, C.P. 50540, Borja, Zaragoza


CARACTERISTICAS SET	
Edificio	Sala de celdas (celdas con SF6), sala de control, almacén, Instalaciones de salud y bienestar
Punto limpio	En el exterior del edificio
Parque eléctrico	Transformador de 20/66 kV y paramenta eléctrica
Sala para grupo electrógeno	No
MEDIOS HUMANOS	
Ocupantes	1 jefe de parque Eventuales contratas /subcontratas y visitas
Trabajos	Operación y mantenimiento electromecánico de turbinas y Subestación Eléctrica Transformadora
Horario máxima ocupación	Lunes a viernes de 06:00 a 14:00 y de 14:00 a 22:00
Horario de baja o nula ocupación	Fines de semana y festivos existe un retén formado por una pareja

MEDIOS TECNICOS	
Extintores	1 Extintor de Polvo ABC de 25 Kg y 2 Extintor de CO2 de 5Kg eficacia 89B, en parque eléctrico (sector 1) 1 Extintor de Polvo ABC de 9 kg eficacia 34ª 183BC en el almacén (Sector 2) 1 Extintor de Polvo ABC de 9 kg eficacia 34ª 183BC en el punto limpio (Sector 3)
Botiquín	Si, primeros auxilios
Sistema detección incendios	Se dispone de un sistema de detección de incendios y otro de detección de intrusos conectados a la central de alarmas en SET y punto limpio
DESA	No
OTROS DATOS	
Torre meteorológica	2, línea de vida Söll Vi-Go, anemómetros a 55 y 23 m
Balsa agua	No

Plano Centro de control

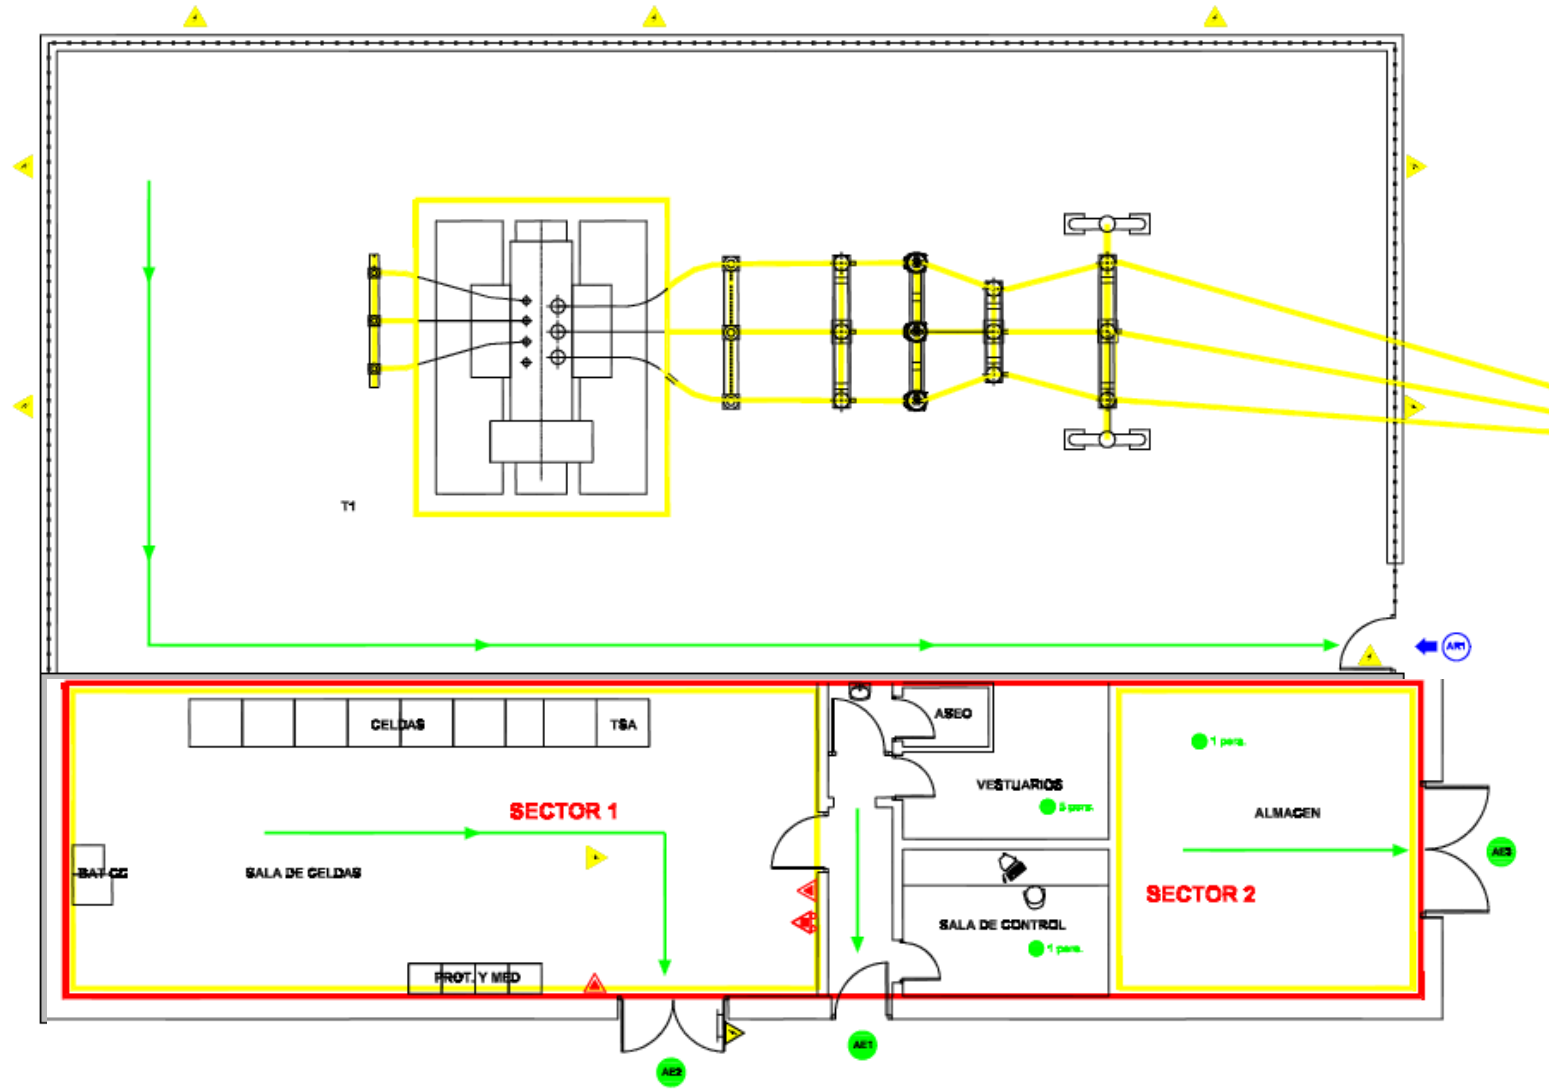

Plano punto limpio

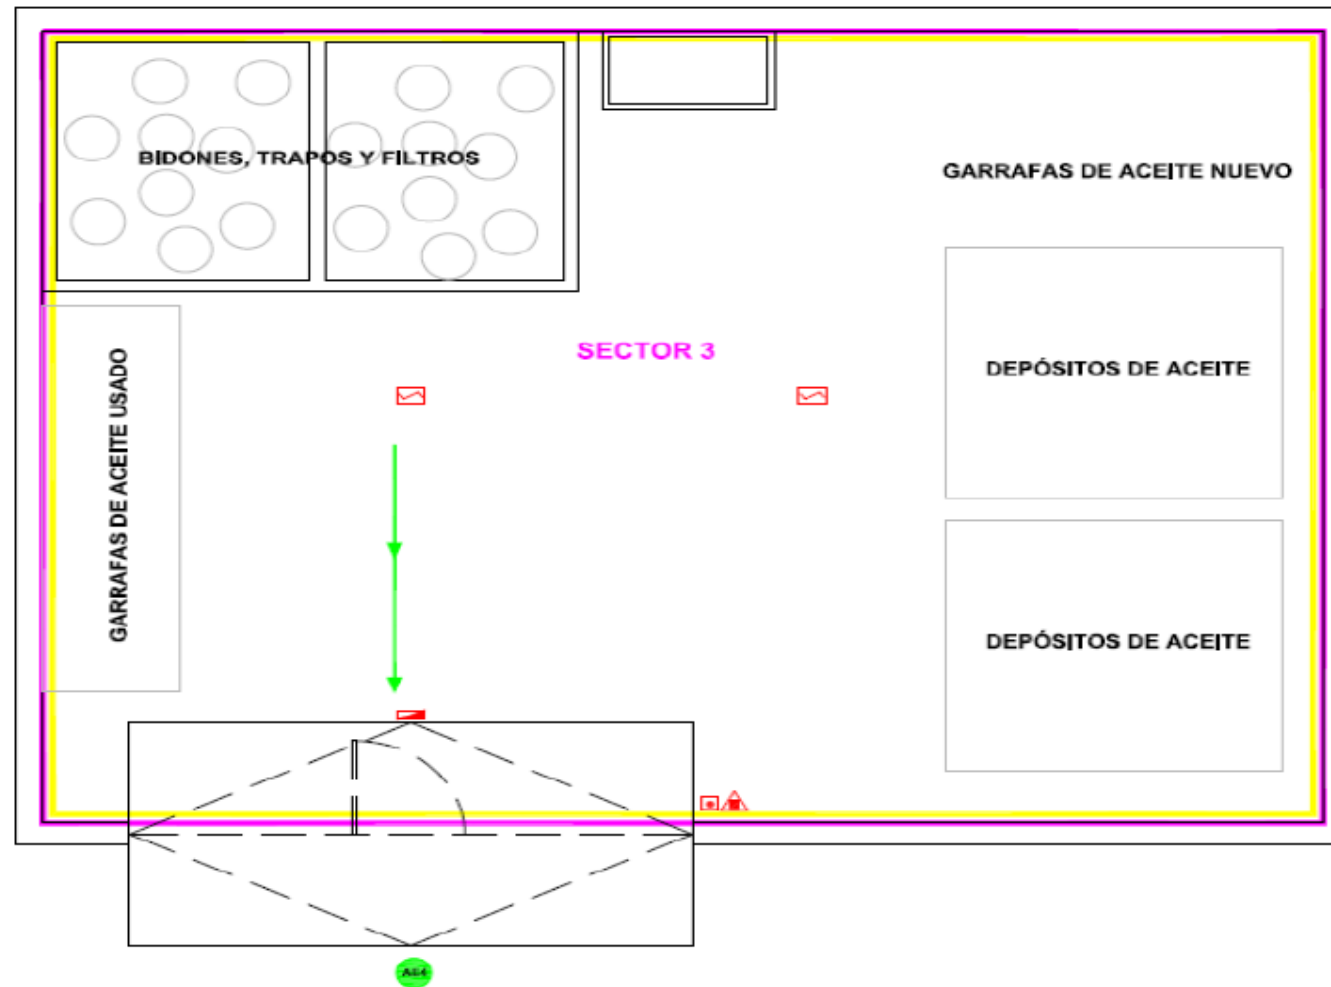

CARACTERÍSTICAS WTG	
Numero de turbinas	75
Tipo	G-47
Altura buje	55 m (3 tramos)
Potencia del generador	660 kW
Ubicación del trafo	A 4 metros de la base
Tensión	660V/20kV
Elevador	No
Línea de vida y anticaídas	PROTECTA CABLOC
Equipo de rescate	No
Otros (ayudador):	Power Climber Ibex 1080P

CARACTERÍSTICAS TECNICAS WTG	
Extintores	2 Extintores de polvo ABC, 6 Kg, Eficacia 21A 113BC : uno en la góndola y otro en el ground
Sistema fijo contra incendios nacelle	No
Botiquín en WTG	No
Cobertura	Cobertura variable. Acceso con Walkie Talkie obligatorio

Plano del WTG

